

# Έλεγχος Θέρμανσης με RVP200

Εύκολη εγκατάσταση - προγραμματισμός,  
φιλικότητα στη χρήση  
και εξασφαλισμένη εξοικονόμηση ενέργειας



RVP200 – Άνεση και Οικονομία



## Σύστημα αντιστάθμισης RVP201.0/1 έλεγχος θερμοκρασίας λέβητα


### Περιγραφή



Σύστημα αντιστάθμισης με αναλογικό πάνελ προγραμματισμού και ημερήσιο ή εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη, που επενεργεί σε καυστήρα και κυκλοφορητή, κατάλληλο για μονοκατοικίες και πολυκατοικίες.

Εύκολη παραμετροποίηση μέσω μικροδιακοπών (DIP switches).  
Έλεγχος δύο θέσεων (ON-OFF) μονοβάθμιου καυστήρα.

### Σχηματική παράσταση

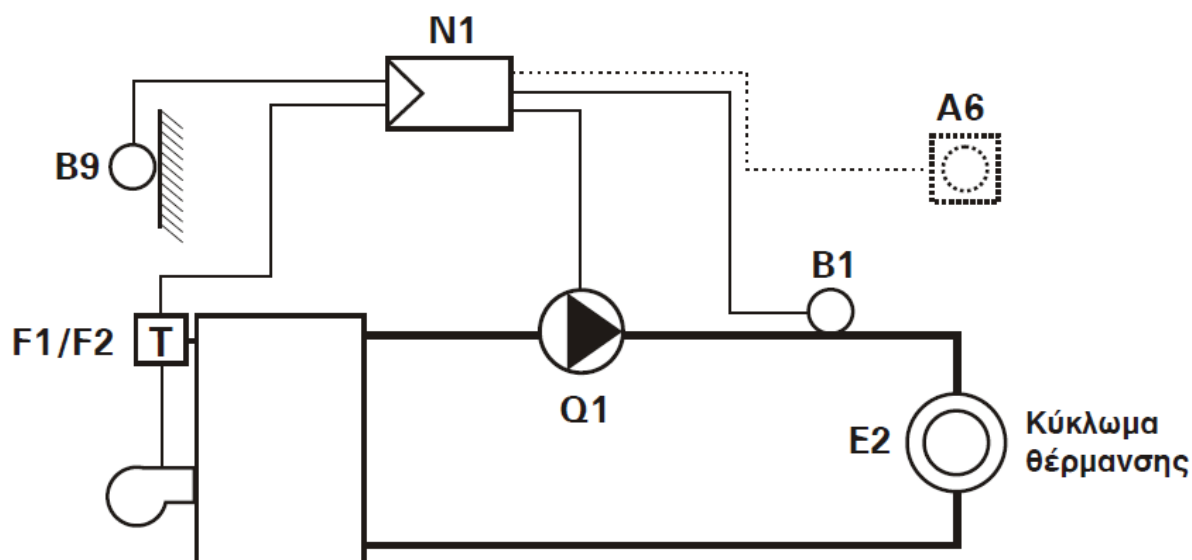

#### Απαιτούμενα όργανα για την εφαρμογή

Σύμβολο	Περιγραφή	Κωδικός
N1	Ελεγκτής αντιστάθμισης	RVP201.0
	Αναλογικός ημερ. ή εβδ. χρονοδιακόπτης	AUZ3.1 ή AUZ3.7
B9	Αισθητήριο περιβάλλοντος	QAC31/101
B1	Αισθητήριο επαφής	QAD22

#### Προαιρετικά όργανα για την εφαρμογή

A6	Αναλογική / Ψηφιακή μονάδα χώρου	QAW50 / QAW70
----	----------------------------------	---------------



## Σύστημα αντιστάθμισης RVP201.0/1 έλεγχος θερμοκρασίας προσαγωγής

### Περιγραφή




Σύστημα αντιστάθμισης με αναλογικό πάνελ προγραμματισμού και ημερήσιο ή εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη, που επενεργεί σε βάνα και κυκλοφορητή, κατάλληλο για μονοκατοικίες και πολυκατοικίες.

Εύκολη παραμετροποίηση μέσω μικροδιακοπών (DIP switches).

Έλεγχος θερμοκρασίας προσαγωγής μέσω κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας σε τρίοδη ή τετράοδη βάνα, βάσει της εξωτερικής θερμοκρασίας.

### Σχηματική παράσταση

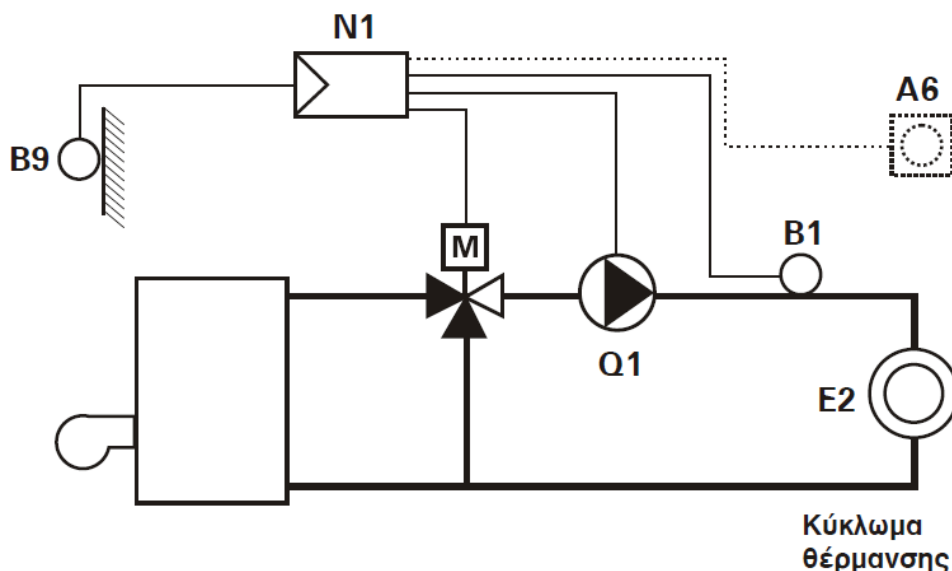

#### Απαιτούμενα όργανα για την εφαρμογή

Σύμβολο	Περιγραφή	Κωδικός
N1	Ελεγκτής αντιστάθμισης	RVP201.0
	Αναλογικός ημερ. ή εβδ. χρονοδιακόπτης	AUZ3.1 ή AUZ3.7
B9	Αισθητήριο περιβάλλοντος	QAC31/101
B1	Αισθητήριο επαφής	QAD22
	Τρίοδη βάνα θέρμανσης	VBI31.. / VBF21..
	Κινητήρας για τρίοδες βάνες θέρμανσης	SQK34.00 / SQL33.00

#### Προαιρετικά όργανα για την εφαρμογή

A6	Αναλογική / Ψηφιακή μονάδα χώρου	QAW50 / QAW70
----	----------------------------------	---------------



Σύστημα αντιστάθμισης  
 RVP211.0/1 έλεγχος θερμοκρασίας λέβητα και ζ.ν.χ.

**Περιγραφή**




Σύστημα αντιστάθμισης με αναλογικό πάνελ προγραμματισμού με έλεγχο ενός κυκλώματος θέρμανσης με εντολή ON-OFF σε καυστήρα και κυκλοφορητή, και ενός κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης με ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα, κατάλληλο για μονοκατοικίες και πολυκατοικίες.

Εύκολη παραμετροποίηση μέσω μικροδιακοπών (DIP switches).

Έλεγχος δύο θέσεων (ON-OFF) μονοβάθμιου καυστήρα και θέρμανση ζ.ν.χ. με κυκλοφορητή φόρτισης.

**Σχηματική παράσταση**

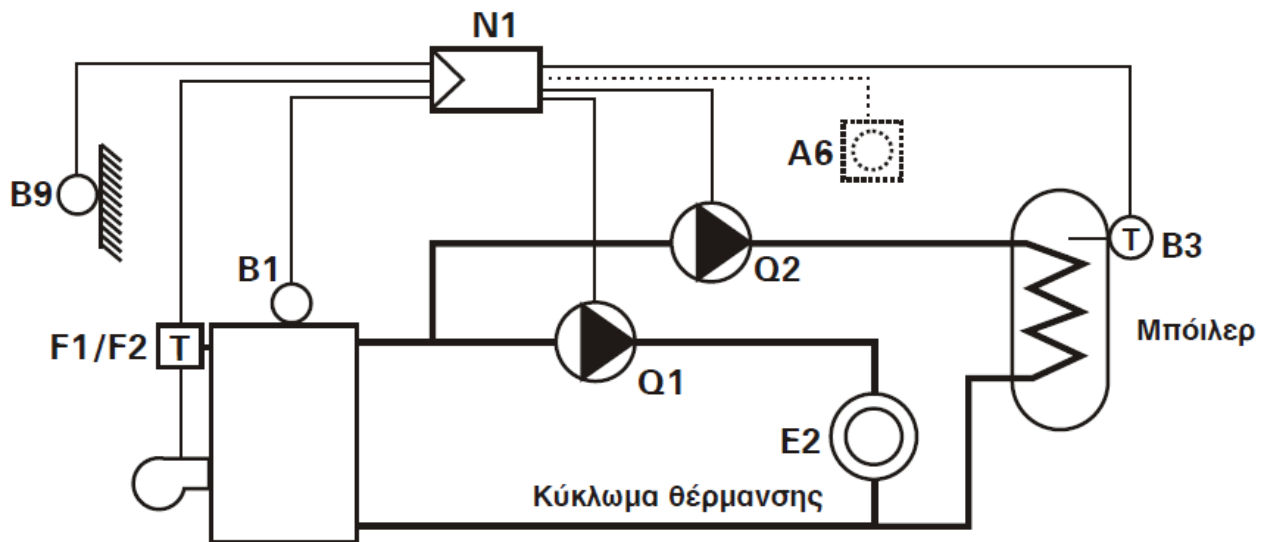

**Απαιτούμενα όργανα για την εφαρμογή**

Σύμβολο	Περιγραφή	Κωδικός
N1	Ελεγκτής αντιστάθμισης	RVP211.0
	Αναλογικός ημερ. ή εβδ. χρονοδιακόπτης	AUZ3.1 ή AUZ3.7
B9	Αισθητήριο περιβάλλοντος	QAC31/101
B1	Αισθητήριο επαφής / Αισθητήριο λέβητα	QAD22 / QAP22
B3	Αισθητήριο ζεστού νερού χρήσης	QAP22 / QAE2120.010
A6	Αναλογική / Ψηφιακή μονάδα χώρου	QAW50 / QAW70

**Προαιρετικά όργανα για την εφαρμογή**



## Σύστημα αντιστάθμισης RVP211.0/1 έλεγχος θερμοκρασίας προσαγωγής και ζ.ν.χ

### Περιγραφή




Σύστημα αντιστάθμισης με αναλογικό πάνελ προγραμματισμού με έλεγχο ενός κυκλώματος θέρμανσης με τριόδη ή τετράοδη βάνα και ενός κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης με ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα, κατάλληλο για μονοκατοικίες και πολυκατοικίες.

Εύκολη παραμετροποίηση μέσω μικροδιακοπών (DIP switches).

Έλεγχος θερμοκρασίας προσαγωγής μέσω κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας σε τριόδη ή τετράοδη βάνα, βάσει της εξωτερικής θερμοκρασίας και έλεγχος ζ.ν.χ. με κυκλοφορητή φόρτισης.

### Σχηματική παράσταση

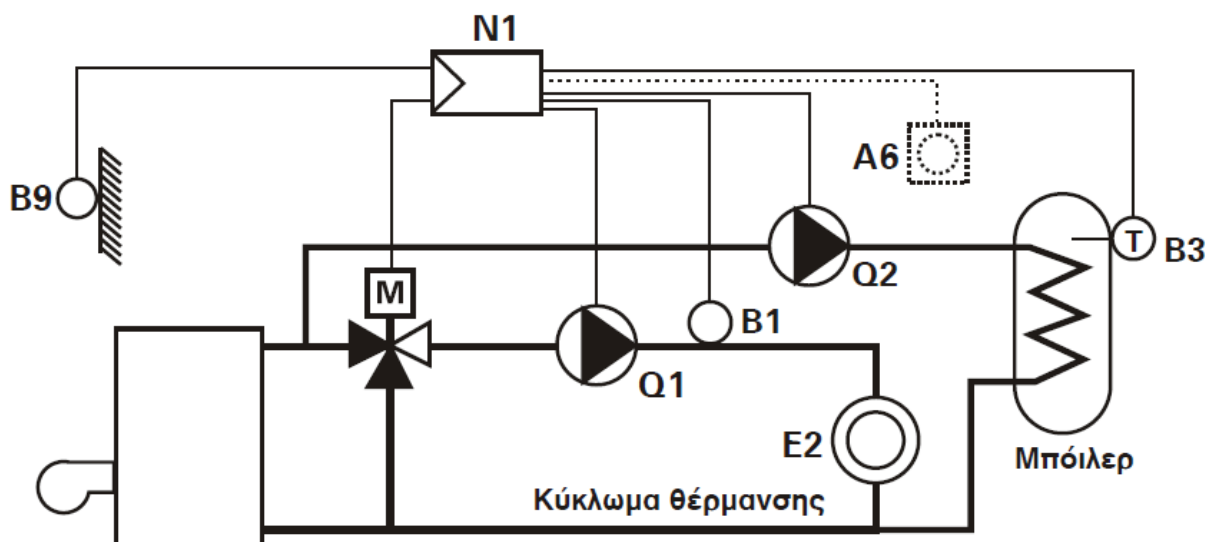


#### Απαιτούμενα όργανα για την εφαρμογή

Σύμβολο	Περιγραφή	Κωδικός
N1	Ελεγκτής αντιστάθμισης	RVP201.0
	Αναλογικός ημερ. ή εβδ. χρονοδιακόπτης	AUZ3.1 ή AUZ3.7
B9	Αισθητήριο περιβάλλοντος	QAC31/101
B1	Αισθητήριο επαφής	QAD22
B3	Αισθητήριο ζεστού νερού χρήσης	QAP22 / QAE2120.010
	Τριόδη βάνα θέρμανσης	VBI31.. / VBF21..
	Κινητήρας για τριόδες βάνες θέρμανσης	SQK34.00 / SQL33.00
A6	Αναλογική / Ψηφιακή μονάδα χώρου	QAW50 / QAW70

#### Προαιρετικά όργανα για την εφαρμογή



Ελεγκτές θέρμανσης  
 Αντισταθμίσεις (φωτογραφίες / περιγραφή υλικών)

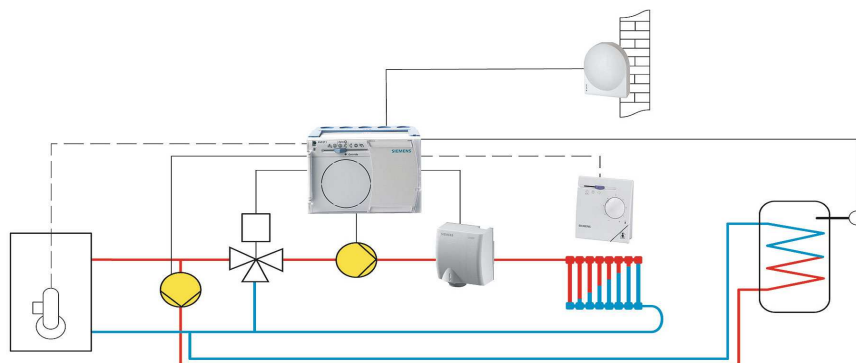

Κωδικός	Περιγραφή
 RVP201.0	Ελεγκτής αντιστάθμισης καυστήρα ή βάνας
 RVP201.0	Ελεγκτής αντιστάθμισης καυστήρα ή βάνας με ημερήσιο χρονοδιακόπτη
 RVP211.0	Ελεγκτής αντιστάθμισης καυστήρα ή βάνας & ζεστό νερό χρήσης
 RVP211.1	Ελεγκτής αντιστάθμισης καυστήρα ή βάνας & ζεστό νερό χρήσης με ημερήσιο χρονοδιακόπτη
 AUZ3.1 / AUZ3.7	Ημερήσιος ή Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης
 QAC31/101	Αισθητήριο περιβάλλοντος (εξωτερικό αισθητήριο)
 QAD22	Αισθητήριο επαφής (θερμοκρασίας προσαγωγής)
 AQR22	Αισθητήριο καλωδίου (θερμοκρασίας λέβητα / ζεστού νερού χρήσης)
 QAE2120.010	Αισθητήριο εμβάπτισεως με θήκη (για μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης)
 QAW50 / QAW70	Μονάδα χώρου χωρίς οθόνη / με οθόνη
 VBI31.. / VBF21..	Τρίοδη βάνα θέρμανσης (με εσωτερικό σπείρωμα / με φλάντζα)
 SQK34.00	Κινητήρας 3 θέσεων για τρίοδες βάνες θέρμανσης